



**Verificar infra para a iluminação de emergência;  
Verificar o número máximo de pessoas por ambiente.**







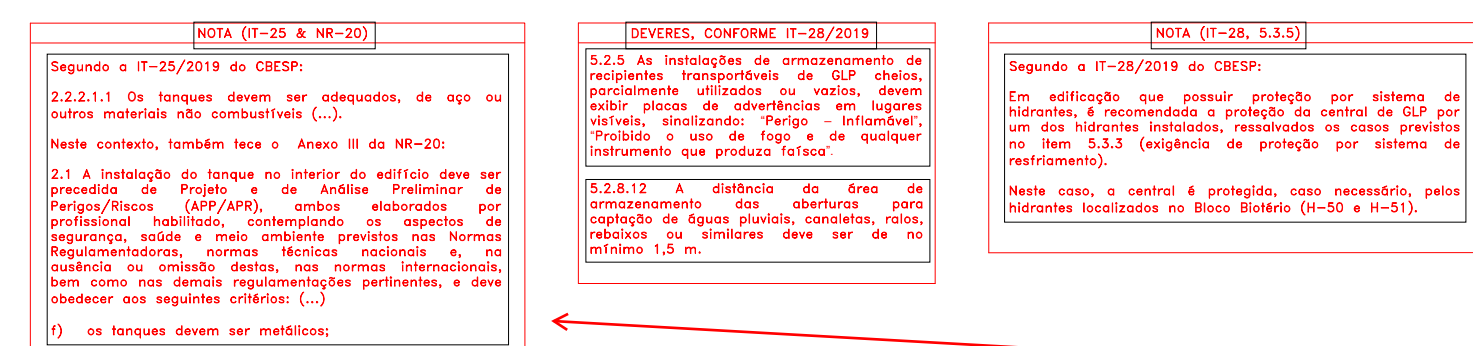

































**TODOS DO CAMPUS!!!**

TEMOS 4 PORTAS CUJA SOMA SÃO 8,00m (2,00m CADA), PORTANTO, O DIMENSIONAMENTO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A IT-11/2019.



QUANTITATIVO ELEMENTOS DO SPCI			
	QUANTITATIVO		0
	2		0
	2		0
	2		1
	1		1
	2		1
	0		0
	0		0
	0		0
	0		12
	0		0

LEGENDA PADRÃO BOMBEIRO			
Conforme Instrução Técnica 4/19 do Decreto Estadual 63.911/19			
	EXTINTOR DE CARGA A-B (2-A-B)		PONTO (BICO DE SPRINKLER)
	EXTINTOR DE CARGA DE PÓ BC (20-B-C)		ÁREA PROTEGIDA PELO SISTEMA DE CHUEIRO AUTOMÁTICOS
	EXTINTOR DE CARGA DE GÁS DE CARBONO (CO2)		REGISTRO DE RECALQUE PARA SISTEMAS DE CHUEIROS AUTOMÁTICOS
	EXTINTOR DE CARGA DE PÓ BC TIPO SUBPRESSURIZADOS		AVISADOR SONORO E VISUAL (COM SÍNDIO)
	HRDANTE SIMPLES		DETECTOR DE CALOR PONTUAL
	REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO		DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
	REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO		DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL ENTRE-FORRO
	REGISTRO DUPLO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO		DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR
	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA-DESLIGA)		DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR ENTRE-FORRO
	BOMBA DE INCÊNDIO		DETECTOR DE GAS PONTUAL
	RESERVA DE INCÊNDIO		CENTRAL PREDIAL DE QLP DO GAS NATURAL
	VASO SOB PRESSÃO		DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA
	TANQUE HORIZONTAL ACIMA DO SOLO (SUPERFÍCIE)		SAÍDA FINAL DA ROTA
	TANQUE VERTICAL ACIMA DO SOLO (ELEVADO)		CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA
	ÁREAS FRIAS		CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (ODL)
	CENTRAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME		PARA-RAIO
	BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME		BARRA ANTIPÂNICO
	PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME		PORTA DE CORRER COM SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICO
	PONTO DE ELIMINAÇÃO DE EMERGENCIA		ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO
	PONTO DE ELIMINAÇÃO DE EMERGENCIA À PROVA DE EXPLOSAO E P0		ESCALADA DE SEGURANÇA COM RESISTENCIA AO FOGO
	GRUPO MOTORIZADOR		LOCAL CONFINADO