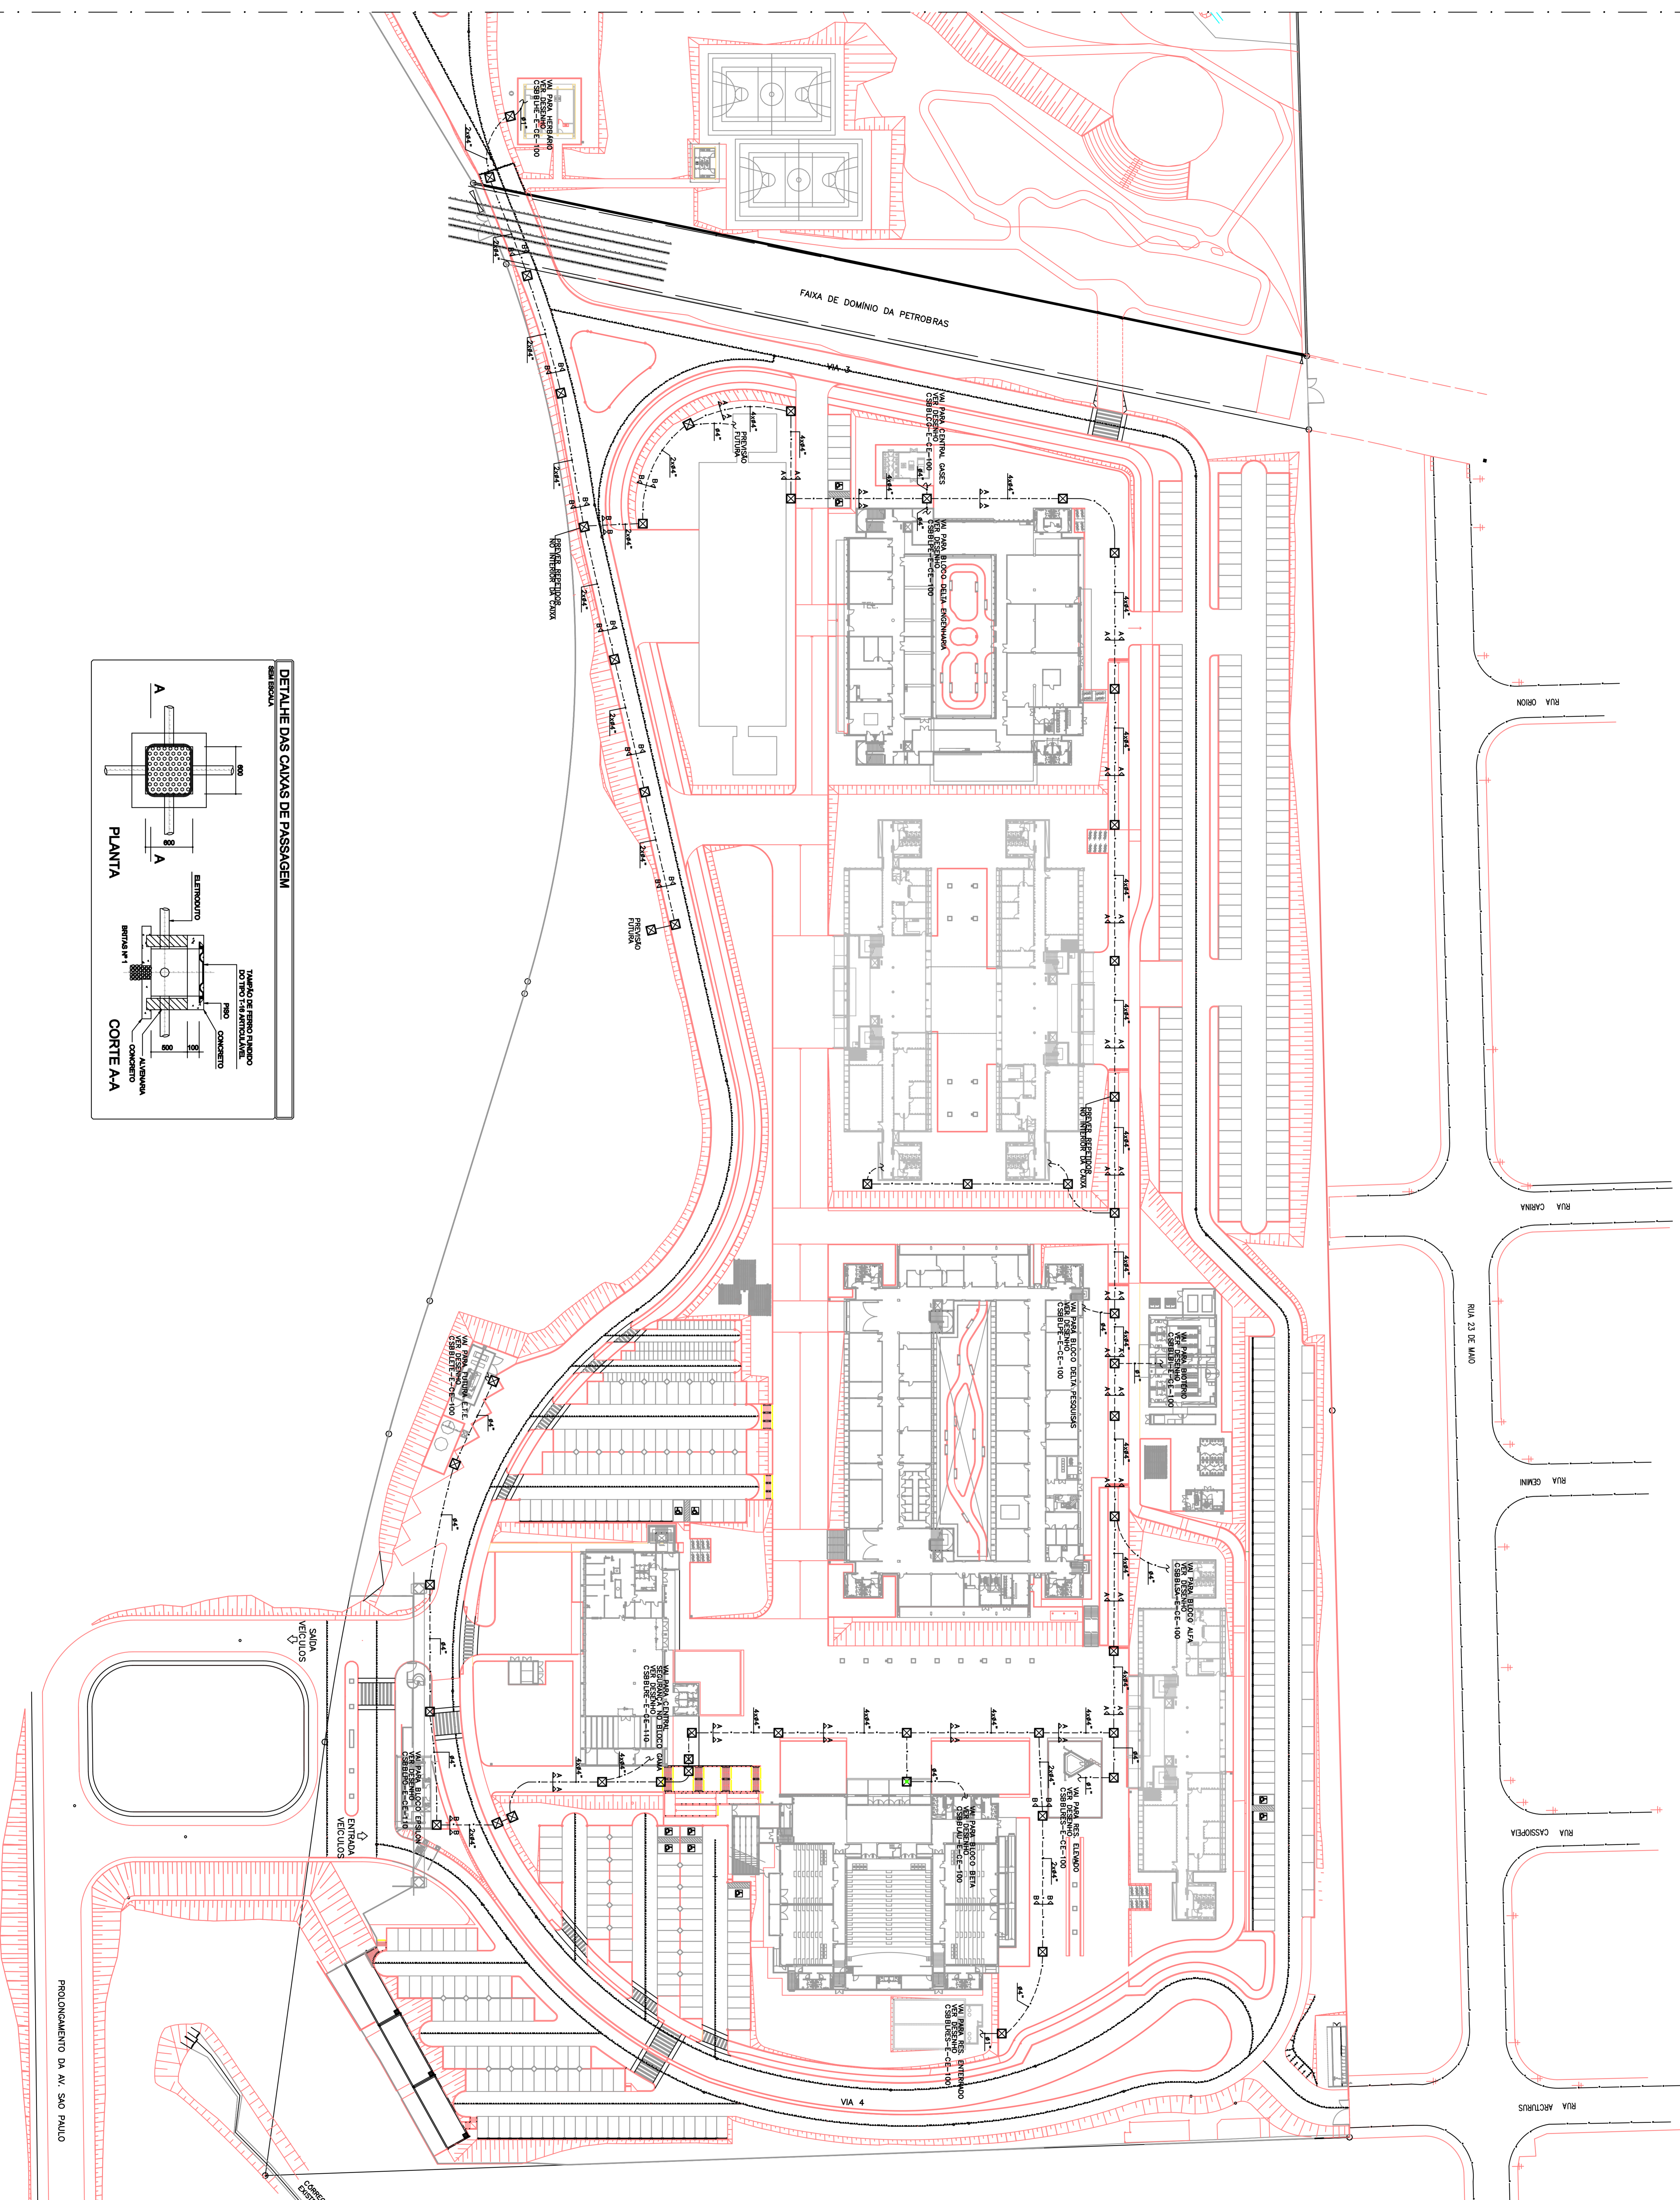


- NOTAS
- 1)- TOTA TUBULAÇÃO EXISTENTE NO PISO SECA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, CONFORME NBR-6.150/1.980 (ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO – ESPECIFICAÇÕES).
  - 2)- DEIXAR ABRIRE CADA DIA EM TODAS AS TUBULAÇÕES SECAS.
  - 3)- TOTA TERMINAÇÃO DE TUBULAÇÃO RECEBERA BUCHA E ARROZELA COMO ACABAMENTO.


1) A TUBULAÇÃO DEVERÁ ESTAR ENTERRADA A NO MÍNIMO 1,00M DE PROFUNDIDADE, EXCETO EM LOCAIS DE TRAVESSIAS, ONDE A PROFUNDIDADE MÍNIMA SERÁ 1,20m

**OBSERVAÇÃO:**

PARA EXATA LOCALIZAÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM, VER DESENHO "CSB-E-001.DWG"

[illegible]

**DETALHE DAS CAIXAS DE PASSAGEM**



## IMPLANTAÇÃO

TABELA DE PONTOS P <sub>1</sub>		
PLANTAS DO PRÉTORIO		
PENAL COR	EXPRESS	
1	7	0,1
2	7	0,25
3	7	0,3
4	7	0,25
5	7	0,15
6	7	0,15
7	7	0,1
8	7	0,2
9	7	0,1
10	7	0,10
11	7	0,15
121	7	0,15
124	7	0,35
211	7	0,7