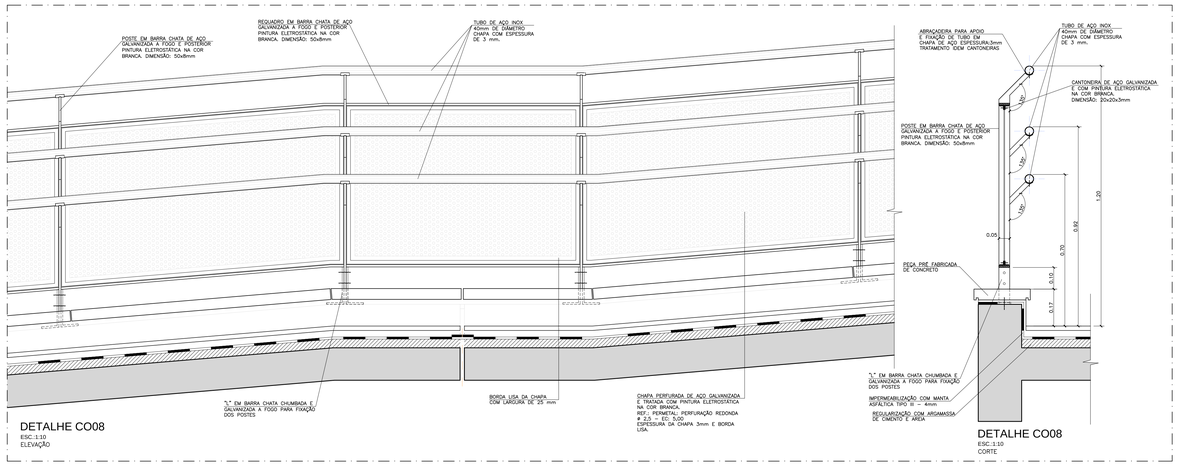

DETALHE CO08
ESC.:1:10
ELEVAÇÃO

DETALHE CO08
ESC.:1:10
CORTE



DETALHE 1 – PEÇA FIXAÇÃO DE CORRIMÃO
ESC 1:5

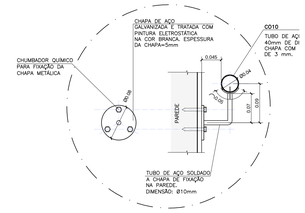

DETALHE 2 – PEÇA FIXAÇÃO DE CORRIMÃO
ESC 1:5



DETALHE 4 – PEÇA FIXAÇÃO DE CORRIMÃO
ESC 1:5

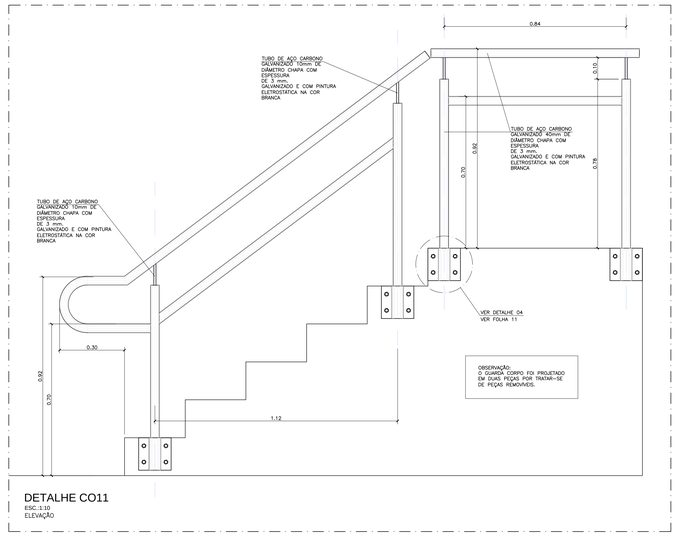

DETALHE CO11
ESC.:1:10
ELEVAÇÃO

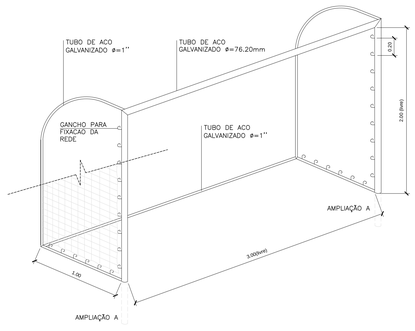

DQ 01 – TRAVE DE FUTEBOL
SEM ESCALA

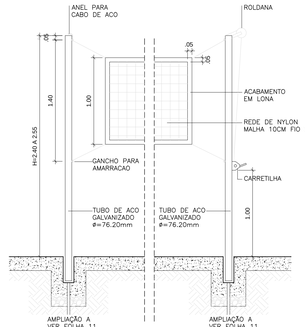

DQ 02 – POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL
SEM ESCALA

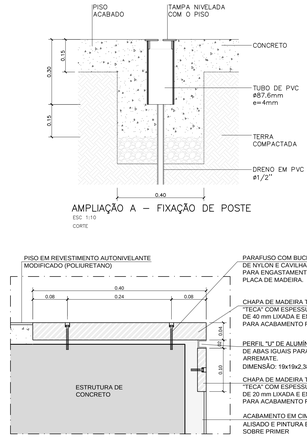

DQ 03 – DEGRAUS DAS ARQUIBANCADAS
ESC 1:5

DETALHE TÍPICO

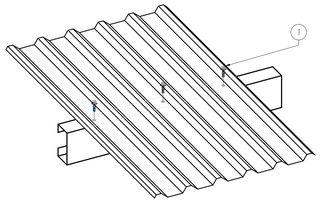

* MEDIDAS EM MM.

FIXAÇÃO DA TELHA NA TERÇA METÁLICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	
1	Parafuso PB 12 - 14 x 3/4" P3	3 pç / telha / terça	

DETALHE TÍPICO

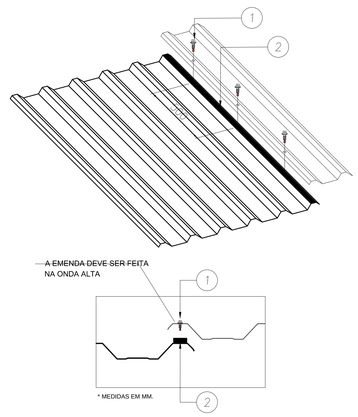

* MEDIDAS EM MM.

COSTURAS DAS TELHAS

ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	
1	Parafuso PB 1/4 - 14 x 7/8" P1	a cada 500 mm	
2	Fita tacky tape 9,5mm	Rolo com 13,7m	

DETALHE TÍPICO

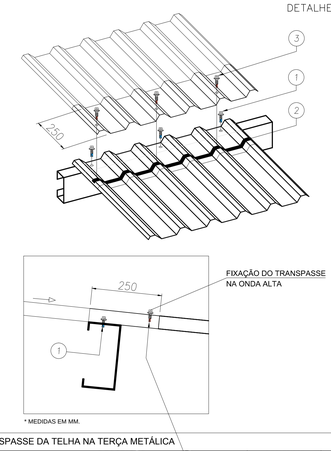

* MEDIDAS EM MM.

TRANSPASSE DA TELHA NA TERÇA METÁLICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	
1	Parafuso PB 12 - 14 x 3/4" P3	3 pç / telha / terça	
2	Fita tacky tape 22,2mm	Rolo com 12,2m	
3	Parafuso PB 1/4" - 14 x 7/8" P1	3 pç / telha	

DETALHE TÍPICO

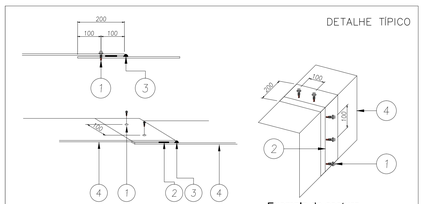

TRANSPASSE TÍPICO DE RUFOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	
1	Parafuso PB 1/4" - 14 x 7/8" P1	a cada 100 mm	
2	Fita tacky type 9,5mm	Rolo com 13,7m	
3	Massa vedante telhas Branco 600ml	1 tubo = 35 m	
4	Rufo		

DETALHE TÍPICO

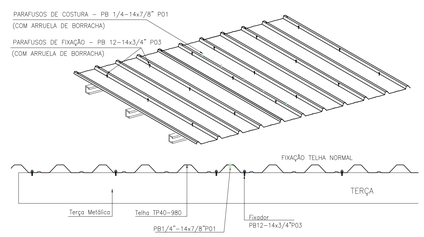

ESQUEMA DE PARAFUSOS PARA TELHAS TP40

NOTAS GERAIS:

01 -DIMENSÕES E NÍVEIS EM METROS, SALVO INDICAÇÕES AO CONTRÁRIO.
02 -PARA A EXECUÇÃO AS ESQUADRIAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS AS DIMENSÕES NA OBRA E APRESENTADOS PREVIAMENTE OS DETALHES DE FABRICAÇÃO PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DA "UFABC".
03 -COTAS NO "OSSO"
04 -CORRIMÃO DAS ESCADAS EM TUBO DE AÇO INOX Ø40mm.
05 -CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, AS PINTURAS DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVERÃO SER FEITAS NA FABRICA.
06 -OS CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 9050 E 14718.
07 -CORRIMÃO E GUARDA CORPO ESPECIFICADO EM CHAPA PERFURADA DE AÇO GALVANIZADA E TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, PORÉM FICA A CRITERIO DA UFABC MUDAR O MATERIAL NO MOMENTO DA OBRA
08 -MAÇANETAS E PUXADORES DOS CAIXILHOS DE ACORDO COM A NBR 9050
09 -O PROJETO DE ELÉTRICA ATENDE AO ITEM 4.6.9 DA NORMA NBR-9050 COM RELAÇÃO AS ALTURAS DE INTERRUPTORES, TOMADAS E QUADROS ELÉTRICOS
10 -PARA ISOLAMENTO ENTRE ELEMENTOS DE ALUMÍNIO E ELEMENTOS DE AÇO, DEVERÁ SER UTILIZADO FITA DE ISOLAMENTO UVB REF.: 3M
11 -DEVERÁ SER FEITO REFORÇOS NOS LOCAIS ONDE TEM QUADROS ELÉTRICOS, HIDRANTES, ARMÁRIOS SUSPENSOS E EQUIPAMENTOS FIXADOS NAS PAREDES DE DRYWALL
12 -UTILIZAR PONTE DE ADERÊNCIA EM MATERIAL EPOXÍDICO COM TEMPO DE MANUSEIO (POT-LIFE) ADEQUADO, PARA TODAS AS ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO DE PISO

LEGENDA:



Nº	MODIFICAÇÕES	APROVAÇÃO	DATA	APROVAÇÃO	DATA	OBSERVAÇÕES
10						
9						
8						
7						
6						
5						
4						
3						
2	REVISÃO GERAL SEGUNDO COMENTÁRIOS DA UFABC	PAULO FACCIO	05.07.17			
1	REVISÃO GERAL SEGUNDO COMENTÁRIOS DA UFABC	PAULO FACCIO	15.05.17			
0						
		AUTOR DO PROJETO		UFABC		

DESENHOS DE REFERÊNCIA

N.	APROVAÇÃO	DATA	NOTAS
	UFABC		

AUTOR DO PROJETO

FACCIO ARQUITETURA
RUA MONTE APRAZÍVEL, 185 – VILA NOVA CONCEIÇÃO – SÃO PAULO – SP
CEP: 04513-030 – FONE: (11) 3045-7500
E-MAIL: PAULO@FACCIOARQUITETURA.COM.BR – SITE: WWW.FACCIOARQUITETURA.COM.BR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO FACCIO NETO — CAU: A815330
PROJETISTA: DANIEL FAUSTO DE MENEZES — CAU: A50903-5
ASSINATURA:
CAU: 17338-0 — DATA: 05.08.2015
Nº PROJETO:

Universidade Federal do ABC
CAMPUS SÃO BERNARDO DO CAMPO
UFABC

ETAPA – ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO – ARQUITETURA		PE-ARQ
CONTEÚDO: DETALHES		FOLHA: 11 / 35
LOCALIZAÇÃO – IDENTIFICAÇÃO: BLOCO CAPA		
ARQUIVO ELETRÔNICO: CSB-PE-ARQ-CC2-DET-401-11-R02	REVISÃO DA FOLHA: R02	ESCALA: INDICADA
		DATA: 10/09/17