


Syagrus romanzoffiana  
Palmeira - 3 unid




**FACCIO**  
ARQUITETURA

RUA MONTE APRAZIVEL, 185 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP  
CEP: 04513-030 - FONE: (11) 3045-7500  
E-MAIL: PAULO@FACIOARQUITETURA.COM.BR - SITE: WWW.FACIOARQUITETURA.COM.BR

[illegible]

**NOTAS GERAIS:**

- 1- DIMENSÕES E MEDIDAS EM METROS, SALVO INDICAÇÃO AO CONTRÁRIO.
- 2- PARA A EXECUÇÃO DAS ESQUELHAS DE CONCRETO CONFORME AS DIMENSÕES NA OBRA APRESENTADAS PREVIAMENTE OS DETALHES DE FABRICAÇÃO PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DA "UFABC".
- 3- COTAS NO "VISO".
- 4- CORRIMÃO DAS ESCADAS EM TUBO DE AÇO DIAM. 60mm.
- 5- CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, NAS PINTURAS DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVERÃO SER FEITAS NA FABRICA.
- 6- PARA CORRIMÃO E GUARDA CORPO DEVE-SE ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 9050 E 14718.
- 7- CORRIMÃO E GUARDA CORPO ESPECIFICADO EM ÇAÇA PERFUZADA DE AÇO GALVANIZADA E TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, PORÉM FICA A CRITÉRIO DA UFABC: MANEJO DO MATERIAL NO MOMENTO DA OBRA.
- 8- NAGAMETAS E PAVADEORES DOS CAIXILHOS DE ACORDO COM A NBR 9050
- 9- O PROJETO DE ELÉTRICA TRAZ EM SEU ITEM 4.6.3 A NBR 9048 NOMINAÇÃO COM RELAÇÃO ÀS PLATURAS DE INTERRUPTORES, TOMAQUES E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO.
- 10- PARA ISOLAMENTO ENTRE ELEMENTOS DE ALUMÍNIO E ELEMENTOS DE AÇO, DEVERÁ SER UTILIZADO FILA DE CORTA-VENTO Nº 36.
- 11- DEVERÁ SER FEITO REFORÇOS NOS LUGARES ONDE QUANDO ELÉTRICOS, HIDRANTES, ARMAZEMOS, SUSPENSÕES E EQUIPAMENTOS FIXADOS NAS PAREDES DE DOWAL.
- 12- LUTA CONTRA A FUMIGACÃO DE INÍMEDIAS ESPECIFICAR O TEMPO DE MANUSEIO (POST-TRATE) ADEQUADO, PARA TODAS AS ARMAÇAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE PISO.

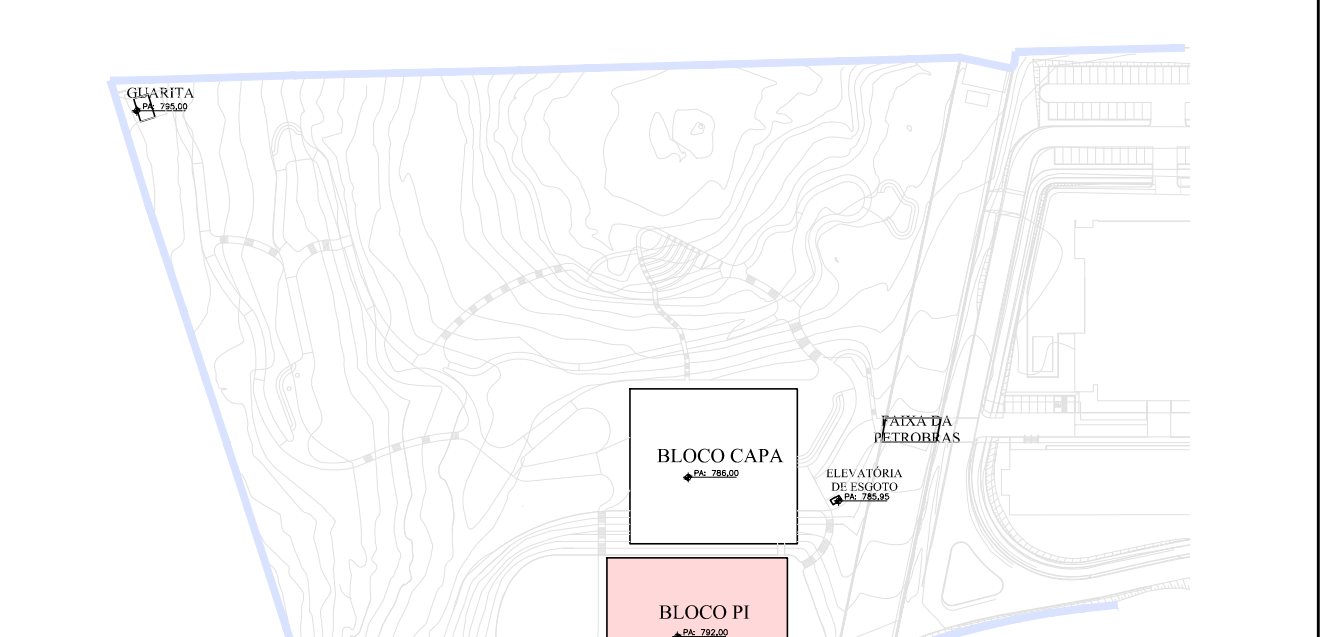

PLANTA DE SITUAÇÃO

**LEGENDA:**

① ACABAMENTO PISO	IND.DETALHE		IND. DESNIVEL
② ACABAMENTO PAREDE			PA- NÍVEL ACABADO
③ ACABAMENTO FORRO			PB- NÍVEL OSSO
■ ESTRUTURA	IND. CORTE		PA- NÍVEL ACABADO
■ ALVENARIA	IND. FOLHA		PB- NÍVEL OSSO
■ ORÇALL			IND. ELEVADO
↑ INÍCIO PAG			
■ SINALIZAÇÃO TÁCTIL DE ALERTA			